


MONTAGE MOUNTING	
P	Montage sur panneau / Panel mounted
TENSION AUXILIAIRE AUXILIARY SUPPLY	
L	AUX.1 18...72 V =
H	AUX.2 80...265 V ~
PRECISION DE MESURE PUISSANCE ET ENERGIE ENERGY AND POWER MEASUREMENTS ACCURACY	
O	Classe / Class 0,5
ENTREES LOGIQUES - CARTE G DIGITALS INPUTS - G CARD	
A	24V
B	3 Ent. logiques / Digital Inputs
C	110V
D	220V
E	24V
F	2 Ent. logiques / Digital Inputs
[74TC]	Choix obligatoire / Mandatory choice
110V	
220V	
CARTES OPTIONS (Nota 2) OPTION CARDS (Nota 2)	
B	8 Ent. Logiques/Digital Inputs
C	5 Sort. Relais/Output Relays (2max.)
D	Protec. d'Arc/Arc Protection (1max.)
F	8x RTD Input (2max.)
J	2x LC 100Mb Eth (Optic fiber)
L	Serial Fiber (PP)
M	Serial Fiber (PG)
N	Serial Fiber (GP)
O	Serial Fiber (GG)

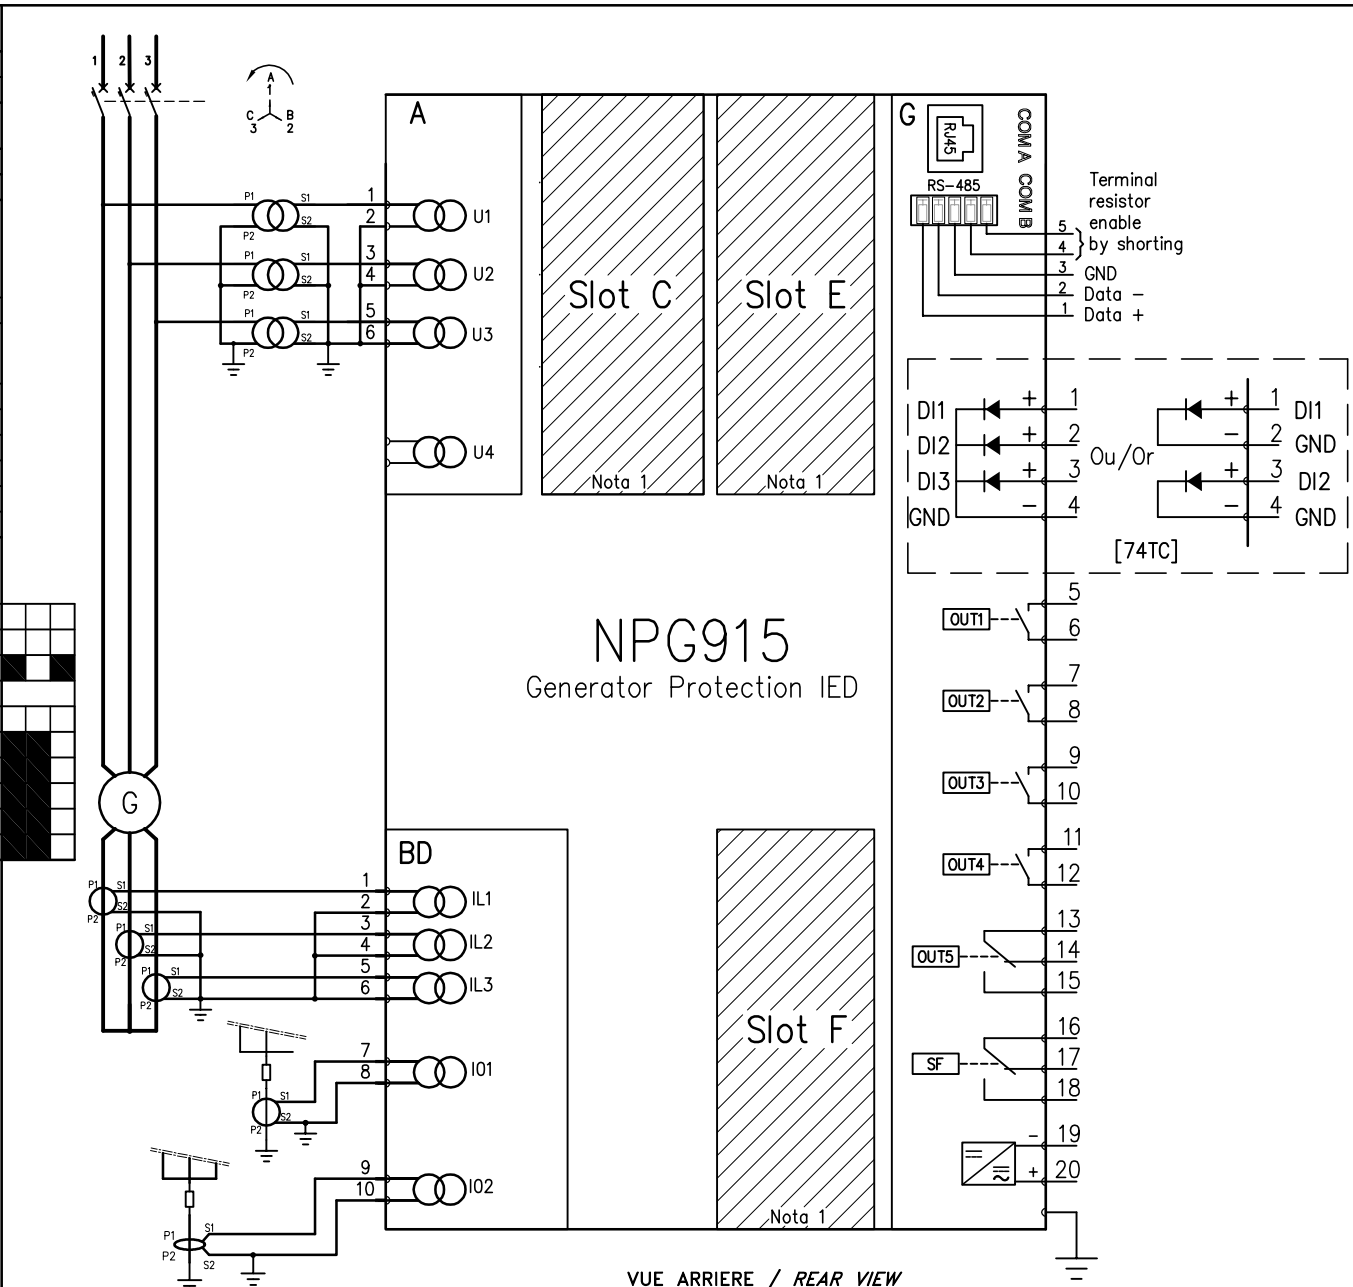

NPG915
Generator Protection IED

VUE ARRIERE / REAR VIEW


Nota 1: Cartes options cf. S42506 / Option Cards cf. S42506
Nota 2: Un seul choix par colonne / One choice per column

NP900

PROTECTION NUMERIQUE
NUMERICAL PROTECTION

- ANSI
- [50/51]-[50N/51N]-[50H/51H/68H]
 - [46R/46L/46]-[55]
 - [67]-[67N]-[59]-[27]
 - [59P/27P/47]-[59N]-[810/U]
 - [81R]-[78]-[32R/37/32]-[49M]
 - [21]-[51V]-[40]-[24]-[64S]
 - [50BF/52BF]-[60]-[25]-[74TC]

BORNIER
(vue arrière) / TERMINALS
(rear view)

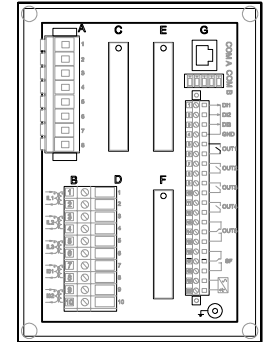

NPG915

B	Le 01.08.17 VDL	DESSINE	VERIFIE	N° CAO
A	Diffusion Le 29.03.17 SSo	SSO	EFR	5144
SCHEMA DE RACCORDEMENT CONNECTION DRAWING				1/1
S 42475				1/1

